





Les conseils des EEH : Réglage de la Pression statique

Régler la pression statique d'un gainable est indispensable au bon fonctionnement de l'installation. Voici comment le faire avec la nouvelle télécommande HEIWA PRO2 :

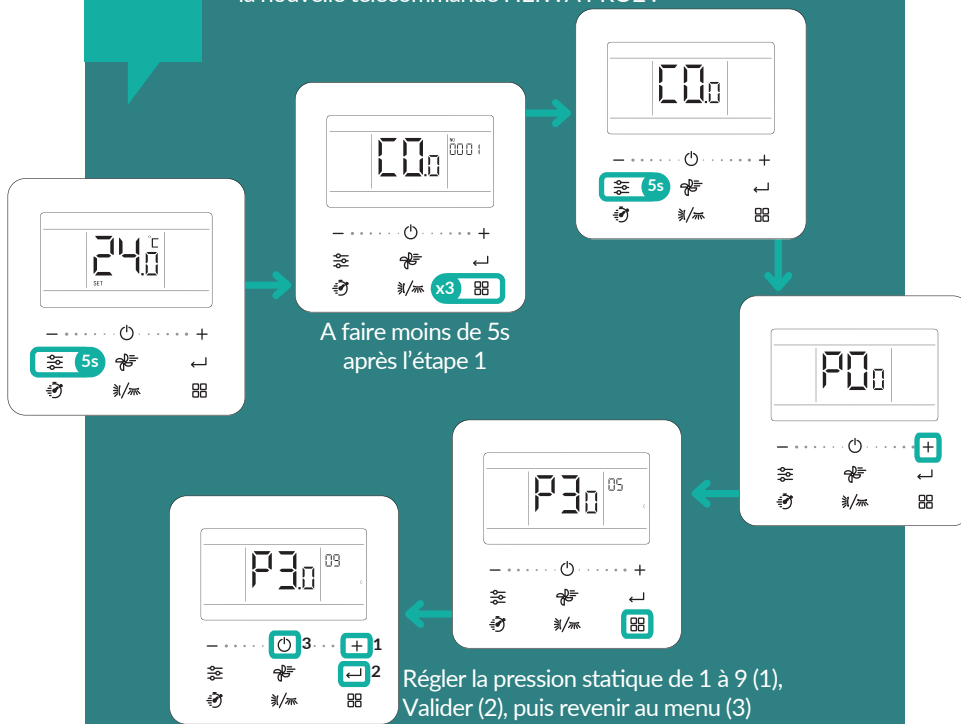

Les conseils des EEH : Appairage ModBus pour le Zoning

Pour faire fonctionner le zoning HEIWA il faut déclarer la passerelle ModBus. Voici comment le faire avec la nouvelle télécommande HEIWA PRO2 :

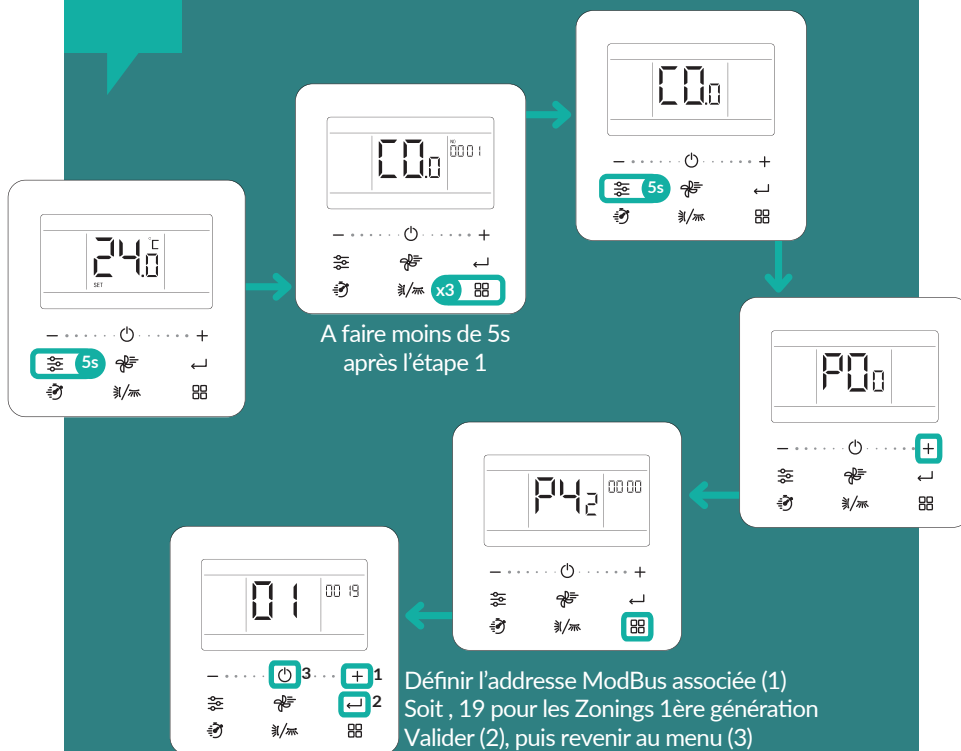



Les conseils des EEH : Réglage du déport de sonde

Pouvoir déporter la sonde d'un gainable est nécessaire au bon fonctionnement de l'installation. Voici comment le faire avec la nouvelle télécommande HEIWA PRO2 :



Régler le déport de sonde de 1 à 4 (1) :

- 1 : Reprise d'air sur le gainable
- 2 : Ambiant sur la télécommande filaire
- 3 : En mode Froid : Reprise
En mode Chaud : télécommande filaire
- 4 : En mode Froid : télécommande filaire
En mode Chaud : Reprise

Valider (2), puis revenir au menu (3)